

Van: " " <@vrijsselland.nl>
Verzonden: woensdag 12 maart 2025 10:16
Aan: " " <@dalfsen.nl>
Cc: " " <@vrijsselland.nl>; " " <@dalfsen.nl>; " "
" <@vrijsselland.nl>
Onderwerp: FW: Opvanglocatie Engellandweg, Dalfsen - calamiteitenroute
Bijlage(n): overzichtsblad totaal.10-03-2025.pdf, advies brandveilig gebruik Bbl.docx
Categories: Woo verzoek

Goedemorgen mevrouw ,

Mijn collega vroeg mij om onderstaande te beoordelen.
Hierbij mijn beoordeling van het plan.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Risicobeheersing | Adviseur Evenementen |

Veiligheidsregio IJsselland | Team Risicobeheersing Brandweer IJsselland
Postbus 1453, 8001 BL ZWOLLE | Marsweg 39 | 8013 PE ZWOLLE
088 - | 06 - | @vrijsselland.nl | www.vrijsselland.nl | @VRIJsselland

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, en donderdagmorgen.

Van: " " <@dalfsen.nl>
Verzonden: dinsdag 11 maart 2025 15:25
Aan: " " <@vrijsselland.nl>
CC: " " <@vrijsselland.nl>; " " <@dalfsen.nl>
Onderwerp: Opvanglocatie Engellandweg, Dalfsen - calamiteitenroute

Dag ,

Zoals net telefonisch besproken hierbij de inrichtingstekening (dit is nog een schets, zie bijlage) van de opvanglocatie voor
asielzoekers aan de Engellandweg.


Even een toelichting:

- De locatie is aan de Engellandweg, tegenover Engellandweg 6a en ten westen van bouwbedrijf Bongers, zie de afbeelding hieronder voor de luchtfoto.
- In tegenstelling tot de aangegeven getallen op de afbeelding in de bijlage gaat het om maximaal 190 asielzoekers
- De opvanglocatie is tijdelijk, voor een periode van minimaal 5 en maximaal 10 jaar
- Aan de noord, west en oostkant komen grondwallen van 2,5 meter hoog. Ze staan ook ingetekend, maar staat er niet heel duidelijk bij dat dit grondwallen zijn

De vraag vanuit de gemeente:

- Er wordt een fietspad aangelegd vanaf de opvanglocatie in zuidelijke richting naar de Vossersteeg. Dit fietspad takt aan op de Vossersteeg ter hoogte van de Polhaarweg
- Bij de aansluiting op de Vossersteeg denken we aan het plaatsen van een hekwerk, zodat de fietsers niet de weg overschieten.
- Is het nodig dat dit fietspad ook fungeert als calamiteitenroute en zo ja, welke eisen gelden hier?

Als je nog andere aandachtspunten hebt, dan horen we het graag. Voor zover is begreep van is hij ook al bezig met een advies en ontvangen we deze volgende week. Maar de vraag voor de calamiteitenroute speelt nu al bij ons vanwege het ontwerp.

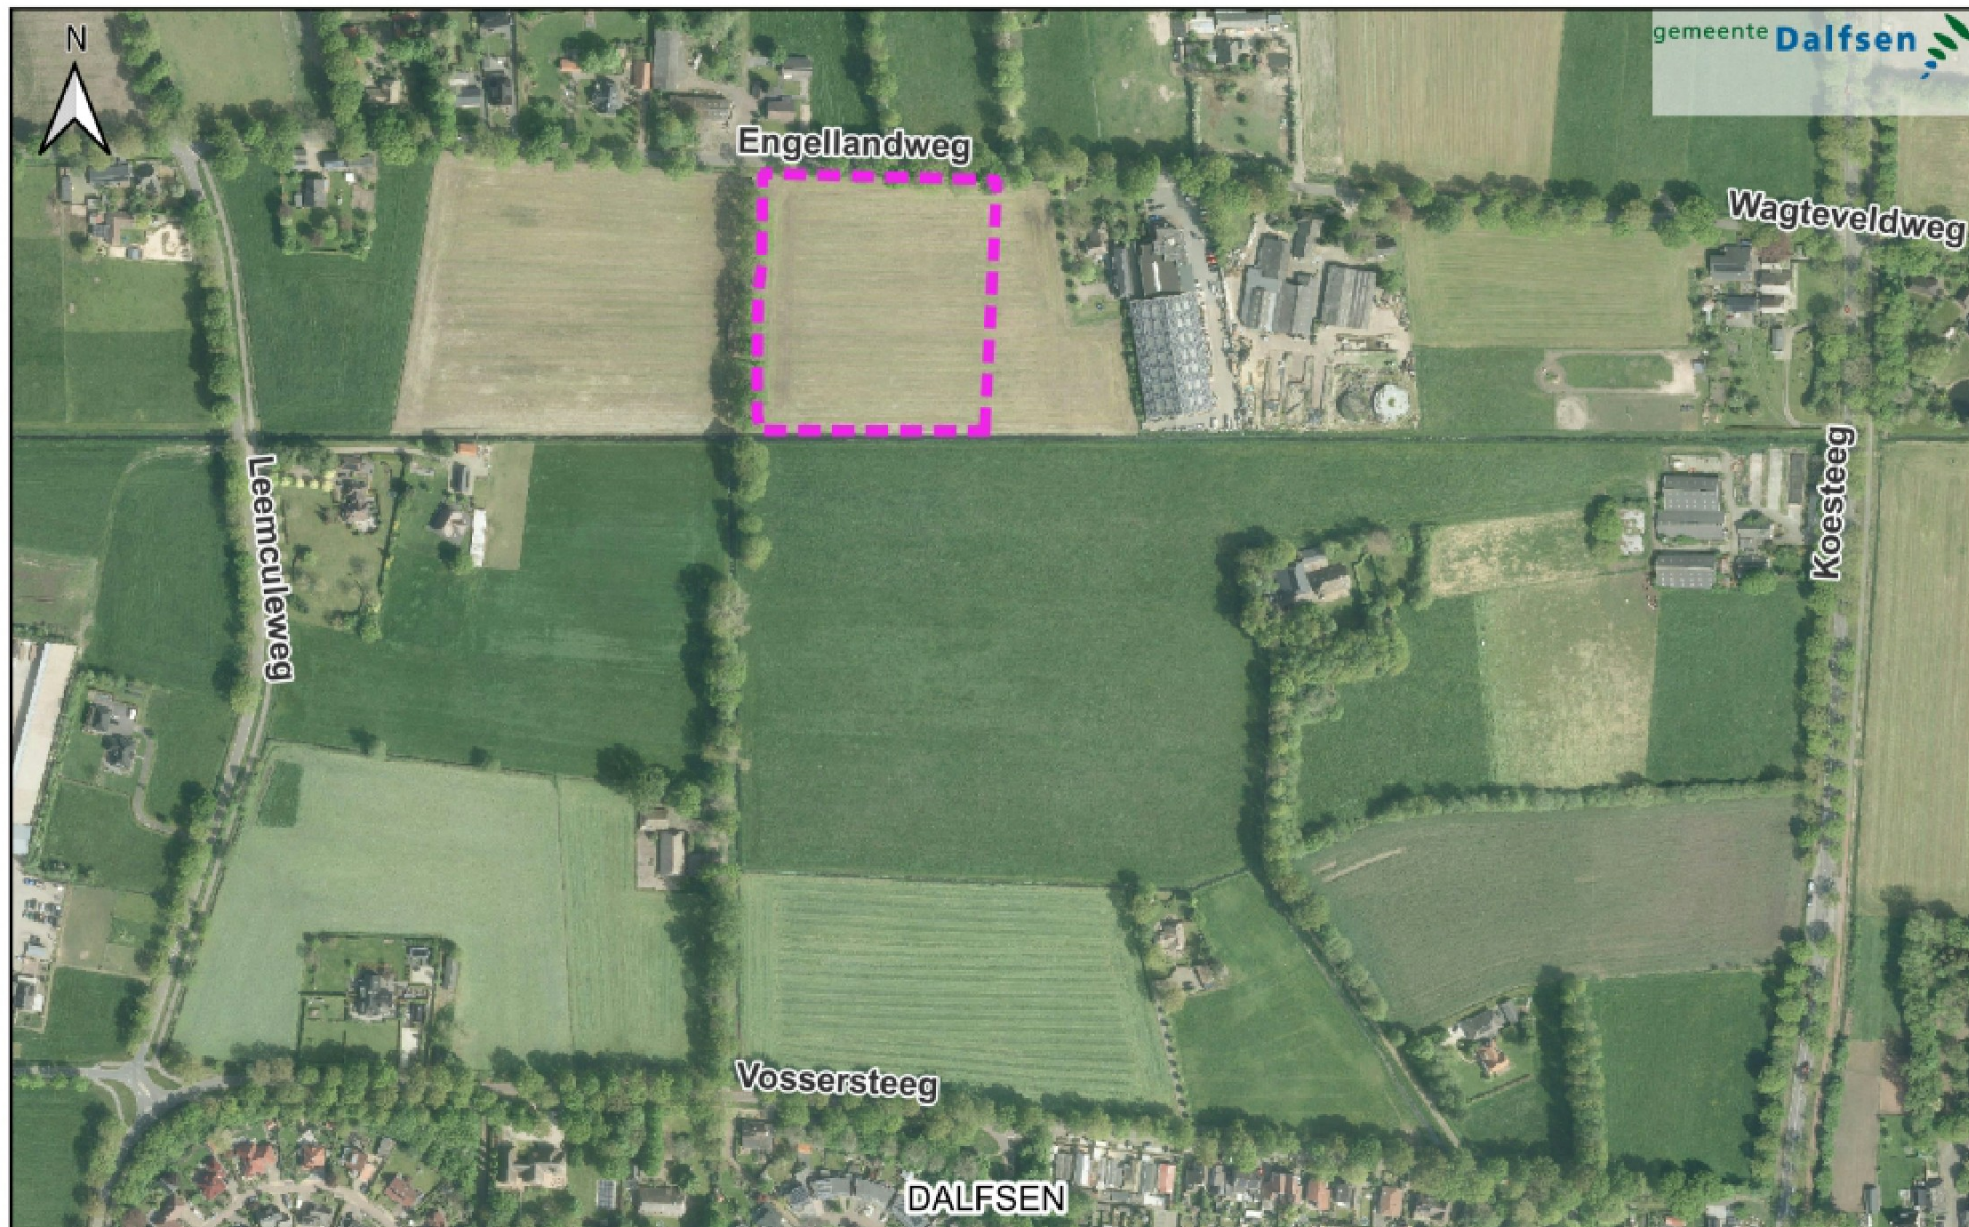

Legenda

 Locatie Engellandweg

0 50 100 150 200 m




Met vriendelijke groet,


Projectleider Opvanglocaties

E-mail: @dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl

gemeente **Dalfsen** 

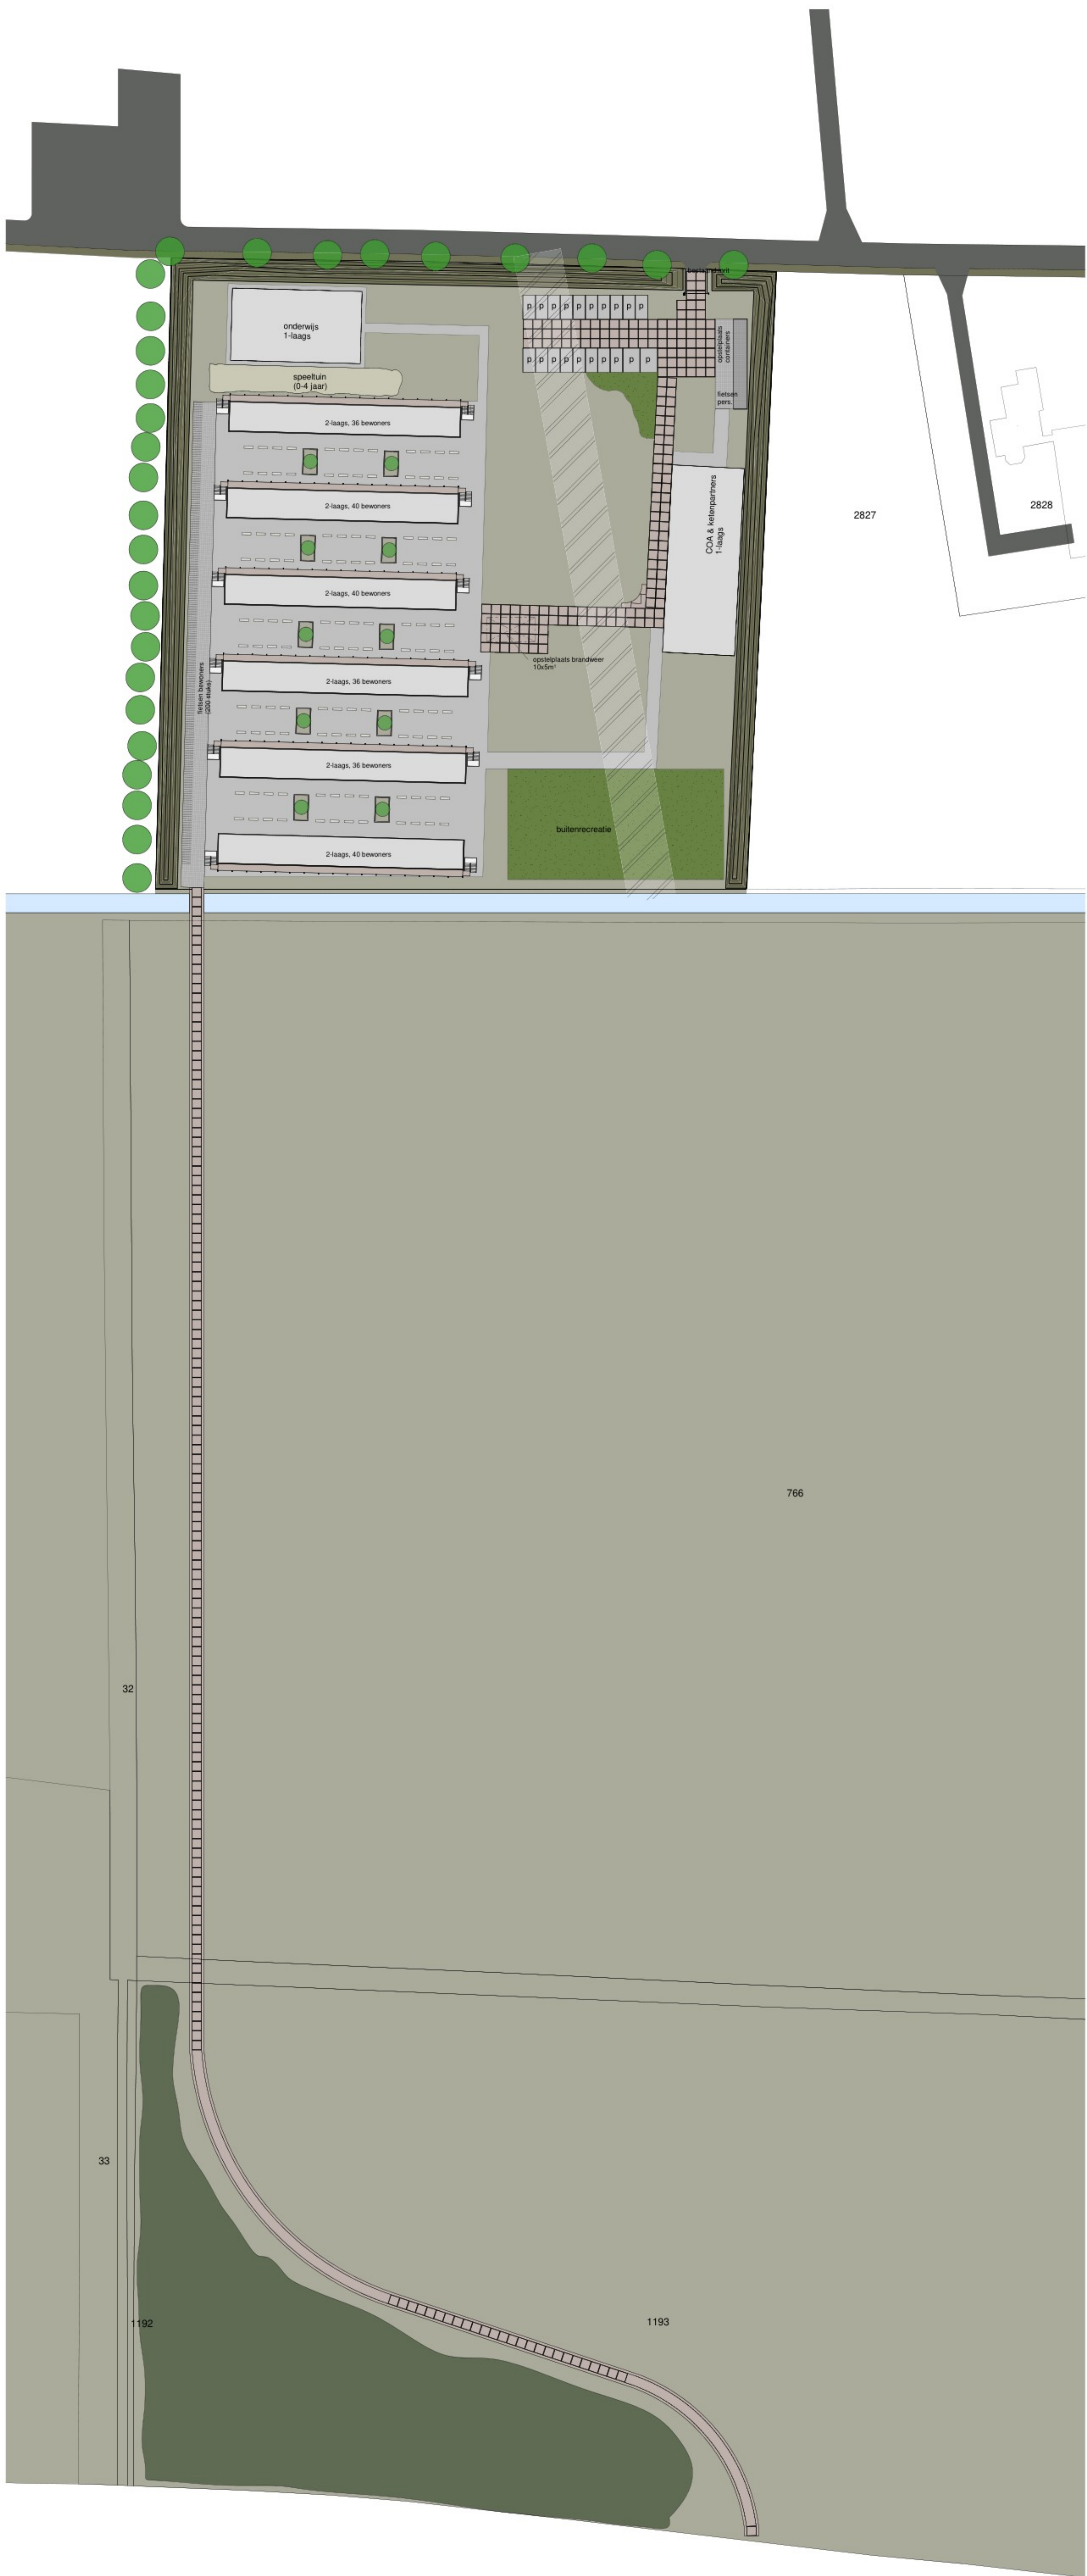

Veiligheidsregio IJsselland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Gemeente Dalfsen
Aan mevrouw [redacted]
Email: [redacted]@dalfsen.nl

Datum: 13 maart 2025
Kenmerk:
Doorkiesnummer: 06-[redacted]
Onderwerp: Advies brandveilig gebruik Engelandweg Dalfsen

Beste [redacted]

Op 13 maart 2025 heeft u ons gevraagd om het brandveilig gebruik te toetsen van bovenstaande locatie. In deze brief vindt u de conclusie van onze beoordeling.

Het gebruik van de locatie is voldoende brandveilig.

In de bijlage vindt u een toelichting en mogelijke aandachtspunten. Wilt u deze informatie delen met de eigenaar of de gebruiker van deze locatie?

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- brand- en vluchtveiligheidsvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving

Bel of mail gerust als u vragen heeft

De heer [redacted] helpt u graag. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-[redacted]. Een e-mail sturen naar [redacted]@vrijsselland.nl mag natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet.

[redacted signature block]

Ing. [redacted]
teamleider Risicobeheersing

Bijlage: uitleg conclusie

Bijlage

Aandachtspunten

Houd bij het gebruik rekening met het volgende:

Bij de aanleg van een opvanglocatie in het buitengebied van de gemeente Dalfsen moet je met betrekking tot brandveiligheid en bereikbaarheid rekening houden met de volgende punten:

Brandveiligheid

- Voldoende bluswatervoorziening: In het buitengebied zijn vaak geen brandkranen. Zorg voor alternatieve bluswatervoorzieningen zoals een waterbuffer, ondergrondse tanks of een nabijgelegen waterbron (bijv. sloot of vijver).
- Brandwerende compartimentering: Zorg voor een logische indeling met voldoende afstand tussen gebouwen en gebruik brandwerende materialen waar mogelijk.
- Vluchtroutes en nooduitgangen: Duidelijke, goed aangegeven en vrij te houden vluchtroutes en verzamelplaatsen.
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie: Afhankelijk van de grootte en functie van de opvanglocatie kan een brandmeldinstallatie met doormelding naar de meldkamer verplicht of wenselijk zijn.
- Toepassing van niet-brandbare materialen: Vermijd brandbare materialen in de inrichting en aankleding van de locatie.

Bereikbaarheid

- Toegangswegen voor hulpdiensten: Zorg voor verharde en brede toegangswegen (minimaal 4,5 meter breed een verharding over een breedte van ten minste 3,25 m, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram, vrije doorgang 4,2 meter hoog).
- Draaicirkels en opstelplaatsen: Zorg voor voldoende ruimte voor brandweervoertuigen om te manoeuvreren en een stabiele opstelplaats binnen 40 meter van de gebouwen.
- Adressering en bewegwijzering: Zorg voor duidelijke bewegwijzering en huisnummering zodat de locatie snel gevonden wordt door hulpdiensten.

Fietspad

Uw vraag over het fietspad of deze ook moet functioneren als calamiteitenroute voor de hulpdiensten, is het antwoord nee, deze route kan wel worden gebruikt als een tweede ontvluchtingroute voor de bewoners bij een calamiteit.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen