

Van: [redacted]

Verzonden: 14-09-2023 14:43

Aan: [redacted]

ODA-POB-Specialisten [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Beoordeling en advies archeologie Eldrikseweg, Wehlsedijk, Laag-Keppel

Hallo [redacted]

Hierbij mijn beoordeling van het archeologisch rapport.

Met vriendelijke groet, [redacted]

[redacted] MA,

Team Specialisten, Regionaal archeoloog Achterhoek

[redacted]

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag, op vrijdag alleen 's ochtends.

Omgevingsdienst Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

info@odachterhoek.nl | www.odachterhoek.nl



De Omgevingsdienst Achterhoek voert milieu- en specialistische omgevingstaken uit voor Achterhoekse gemeenten en de Provincie Gelderland.

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 14 september 2023 13:15

Aan: ODA-POB-Specialisten [redacted]

CC: ODA-POB-Archeologie [redacted]

[redacted]

Onderwerp: RE: Beoordelen archeologisch rapport

Beste ODA,

Kunnen jullie aangegeven wanneer jullie verwachten advies te kunnen geven over het plan 'het aanleggen van elektriciteitskabels' aan de Eldrikseweg/Wehlsedijk Laag-Keppel.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

cluster Omgeving



Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200

T (0575) 75 02 50

7255 ZJ Hengelo (Gld)

W www.bronckhorst.nl

Van: Lubbers, Chris

Verzonden: vrijdag 25 augustus 2023 15:20

Aan: ODA-POB-Specialisten [REDACTED]

CC: ODA-POB-Archeologie [REDACTED]
[REDACTED]

Onderwerp: Beoordelen archeologisch rapport

Beste ODA,

Willen jullie bijgevoegde archeologisch rapport beoordelen. Deze is al naar [REDACTED] gestuurd door de initiatiefnemer.

Verneem graag jullie oordeel.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Omgeving



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50

W www.bronckhorst.nl



Beoordeling archeologisch rapport

Aan : Gemeente Bronckhorst, t.a.v. [REDACTED]
Zaaknummer : 2023EA0942
Onderwerp : Aanleg kabeltracé Liander, Doetinchem-Angerlo
Behandeld door : [REDACTED]
Datum : 14 september 2023
Opsteller rapport : Antea Group, [REDACTED]
Rapportnummer : 2023/55, rev. 01
Rapportdatum : 7 augustus 2023
Titel : Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen 20 kV kabelverbinding Doetinchem - Angerlo (deelgebied gemeente Bronckhorst)


Advies

Archeologisch (vervolg)onderzoek is noodzakelijk bij:

- Het deel tussen de boringen 53 t/m 74 (booronderzoek en/of archeologische begeleiding).
- Voor het gehele tracédeel tussen boring 33 en 38 en tussen boring 44 en 46 wordt een HDD-boring geadviseerd. Indien dit niet mogelijk is, wordt een archeologische begeleiding geadviseerd.

Inleiding

Liander wil een (ondergronds) 20kV kabeltracé aan gaan leggen met een lengte van circa 12.000 meter tussen Doetinchem en Angerlo. Voor deze ontwikkeling is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd, voor het deelgebied Bronckhorst. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De gemeente Bronckhorst vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om dit rapport te beoordelen.

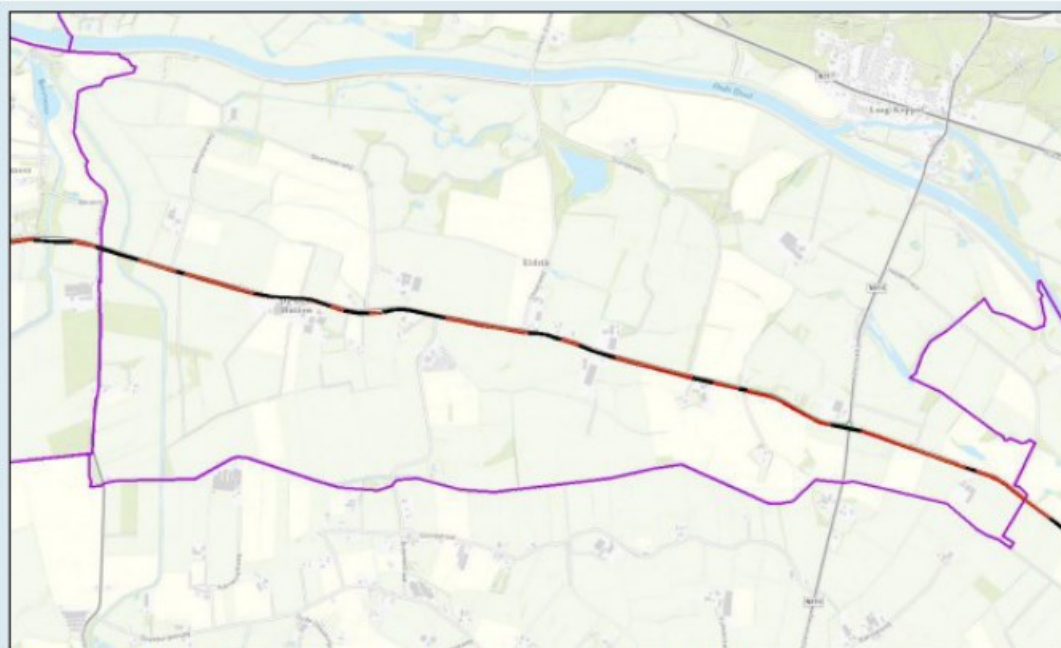

Afbeelding 1. Uitsnede topografische kaart met de ligging van het plangebied.
Rode lijn = open ontgraving, zwarte lijn = HDD-boring. Bron: Esri & partners.



Beoordeling

Het onderzoek met bijbehorende rapportage voldoet aan de hiervoor geldende richtlijn uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1). Het onderzoek voldoet ook aan het archeologiebeleid van de gemeente Bronckhorst.

Ik heb de volgende opmerking op de rapportage:

- De karterende boringen zijn niet op de boorkaart aangegeven.

Conclusie/advies

Voor een deel van het tracé is vervolgonderzoek noodzakelijk. Het gaat om de volgende delen:

- Het deel dat nog niet onderzocht is omdat er geen betredingstoestemming was (ter plekke van boringen 53 t/m 74). Het advies is om in deze gebieden voorafgaand aan de werkzaamheden alsnog een archeologisch booronderzoek uit te voeren en/of het tracédeel archeologisch te laten begeleiden.
- Het deel tussen boring 44 en 46 (ter plekke van het historisch erf), hier wordt een HDD-boring of een archeologische begeleiding geadviseerd.
- Tussen boring 33 en 38 zijn archeologische indicatoren (houtschool) aangetroffen, die op een archeologische vindplaats kunnen wijzen. Een groot deel van het tracé tussen boring 33 en 38 wordt al met een HDD-boring aangelegd. Ik adviseer om het gehele stuk tracé tussen boring 33 en 38 met een HDD-boring aan te leggen, zodat verstoring van een mogelijke archeologische vindplaats wordt voorkomen. Als dit niet mogelijk is, adviseer ik een archeologische begeleiding bij dit deel van het tracé. Voor een archeologische begeleiding moet een programma van eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd worden.

De overige delen van het tracé kunnen vrijgegeven worden voor archeologie

Zie de kaartbijlage met situatiekaart uit het rapport voor de ligging van de boorpunten, de kaarten zijn ook als bijlage bij dit advies opgenomen.

Aandachtspunten

In de omgevingsvergunning zal de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten (Erfgoedwet, art. 5.10) opgenomen moeten worden:

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om archeologische vondsten, oud muurwerk, een beerput of een waterput.

Ook wordt geadviseerd om de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Bronckhorst [REDACTED] [REDACTED] hierover direct te informeren.

