

Gemeente Noardeast-Fryslân
Postbus 1
9100AA Dokkum

Uw referentie: DSO-2026012000825 Zaaknummer: WF-992729

Datum: 15-06-2026 Behandelaar: [redacted] J
Tel: 058-292 2222

Team: Vergunningverlening en
Handhaving
Email: [redacted] J@wetherskip.frl
Bijlage(n): omgevingsvergunning
wateractiviteit

Onderwerp: omgevingsvergunning wateractiviteit

Beste [redacted] J

Op 20-01-2026 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het dempen, graven en verbreden van watergangen en het aanleggen van enkele duikers vanwege de uitbreiding van een bedrijventerrein, gelegen ten oosten van Teake Pieterslân 5-6 en Ype Smidswei 4 te Kollumersweach.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges

Voor deze vergunning sturen we een aparte brief voor de leges, het bedrag is € 416,64.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar

Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

Kwaliteitseisen grond

De toe te passen grond moet voldoen aan kwaliteitseisen (Besluit bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving). Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van team Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres [REDACTED]@wetterskip.frl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[REDACTED]
[REDACTED]

Teammanager Vergunningverlening en Handhaving a.i.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
15-06-2026

Kenmerk: WF-992729

Op 20-01-2026 hebben wij van gemeente Noardeast-Fryslân te Dokkum een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het dempen, graven en verbreden van watergangen en het aanleggen van enkele duikers vanwege de uitbreiding van een bedrijventerrein, gelegen ten oosten van Teake Pieterslân 5-6 en Ype Smidswei 4 te Kollumersweach, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Op 4 mei jl. hebben wij van de aanvrager een gewijzigde plantekening en berekening watercompensatie ontvangen.

EN WAT

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan gemeente Noardeast-Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.39, 4.57 en 4.67 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het dempen, graven en verbreden van watergangen en het aanleggen van enkele duikers vanwege de uitbreiding van een bedrijventerrein, gelegen ten oosten van Teake Pieterslân 5-6 en Ype Smidswei 4 te Kollumersweach, zoals aangegeven op de ingediende plantekening d.d. 04-05-2026, met titel "Watercompensatie Wetterskip". Een uitsnede/verkleining van deze plantekening is als bijlage A toegevoegd.

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: gemeente Noardeast-Fryslân
Koningstraat 13
9101LP Dokkum

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden



Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van tevoren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 15. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.
3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

Voorwaarden (dam met) duiker (groene omcirkelingen op bijlage A)

1. De binnenonderkant van de duiker komt op +0,35 m NAP te liggen, of, indien de slootbodem van de betreffende watergang hoger ligt, op deze bodemhoogte aan te leggen.
2. De dam verkrijgt een boven(doorgangs)breedte van minimaal 5 tot maximaal 7 meter.
3. De as van de duiker komt in het midden van de watergang.
4. Beide damzijden krijgen damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.
5. Aan de zijde van de nieuwe hoofdwatgang worden aan weerszijden van het duikeruiteinde hardhouten- of kunststofpalen met witgeverfde kop aangebracht.
6. Een eventueel hekwerk op deze dammen wordt in overleg en met goedkeuring van onze rayonbeheerder aangebracht, vanwege de ligging in de onderhoudstrook hoofdwatgang.

Voorwaarden duiker leggen

7. De te verlengen duiker vanaf het huidige einde Ype Smidswei wordt via een aan te leggen putconstructie verlengd met een inwendige diameter van 400 mm en nog een putconstructie op de haakse knik naar het nieuwe uiteinde in de te realiseren waterplas.
8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de verlengde duiker, zowel qua constructie als doorstroomprofiel.

Voorwaarden graven nieuwe hoofdwatgang

9. Het nieuwe hoofdwatgangtracé (zie gele markering op bijlage A) heeft de volgende minimale afmetingen: bodembreedte 0,60 meter, bodemhoogte +0,15 meter NAP en taluds van 1 : 2 of minder steil.
10. De in te korten duiker van de dam in het huidige hoofdwatgangtracé (linksboven op bijlage A) wordt zodanig ingekort dat het duikeruiteinde maximaal 0,20 meter uitsteekt in de nieuwe hoofdwatgang vanaf de waterlijn.
11. Op de beschermingszones (tot 5 meter vanaf de insteek) aan weerszijden van het nieuwe hoofdwatgangtracé worden geen nieuwe bomen of andere objecten (behoudens verharding) aangebracht.

Voorwaarden verruimen watergangen / graven waterplas

12. De watergangen aan de zuid- en oostzijde van het uitbreidingsplan en de waterplas aan de noordzijde worden conform de dwarsprofielen A-A, B-B en C-C op de ingediende plantekening "Watercompensatie Wetterskip" uitgevoerd.

Voorwaarden dempen watergang

13. De plaats waar de te dempen watergang een bestaande watergang raakt wordt opgezet met stapelzoden of ingezaaid, zodat de te handhaven watergang volledig vrije waterdoorgang houdt.
14. Eventueel aanwezige uitstroombuizen in de te dempen watergang worden verlegd/verlengd naar een nabije watergang of aangesloten op het aan te leggen RWA stelsel.
15. Het compenserende oppervlaktewater wordt gegraven voordat er gedempt wordt.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid Wetterskip Fryslân, de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikel 4.39, 4.40, 4.57, 4.59, 4.67, 4.68 en 4.119 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels waterkwantiteit", rekening mee gehouden dat het waterbergende oppervlak niet kleiner mag worden. Met het ingediende Excel-document met titel "watercompensatie project Industrieterrein Kollumerzwaag", d.d. 4 mei 2026 heeft de aanvrager aangetoond dat er voldoende wordt gecompenseerd en daarbij tevens rekening houdend met de watercompensatie voor uitbreiding van verhard oppervlak.
- Voor de uitbreiding het verhard oppervlak is op 24 juli 2025 door ons een wateradvies afgegeven.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- Op de waterstaatswerken benoemd in deze vergunning zijn onderhoudsbepalingen van toepassing. Deze staan in de 'Beleidsregels integrale legger en Waterschapsverordening' (onderhoudsplichtige) en in de 'Onderhoudsverordening Wetterskip Fryslân 2023' (uitvoering).

Leges

Voor deze omgevingsvergunning wateractiviteit wordt met een afzonderlijk besluit een legesbedrag van € 416,64 in rekening gebracht.

Procedure

Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,



het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[Redacted signature block with two blue 'J' marks]

Teammanager Vergunningverlening en Handhaving a.i.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift

Met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Voor de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken, verwijzen wij u naar het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening





Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie

Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage A: zie volgende pagina

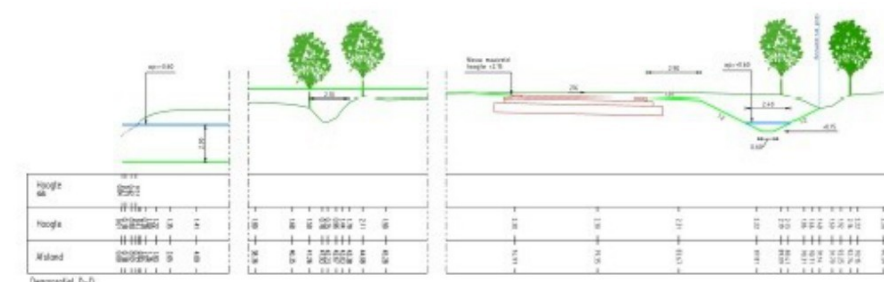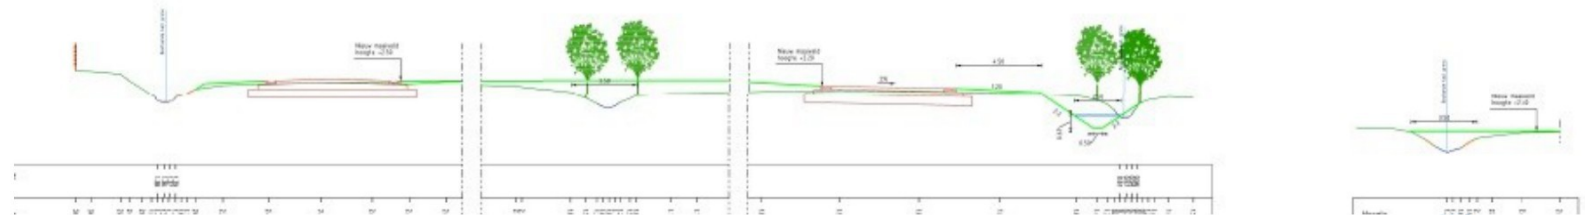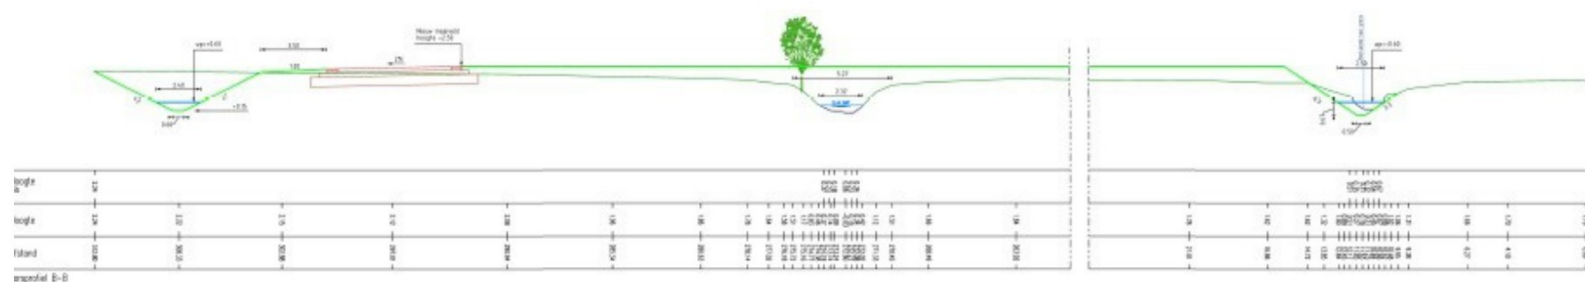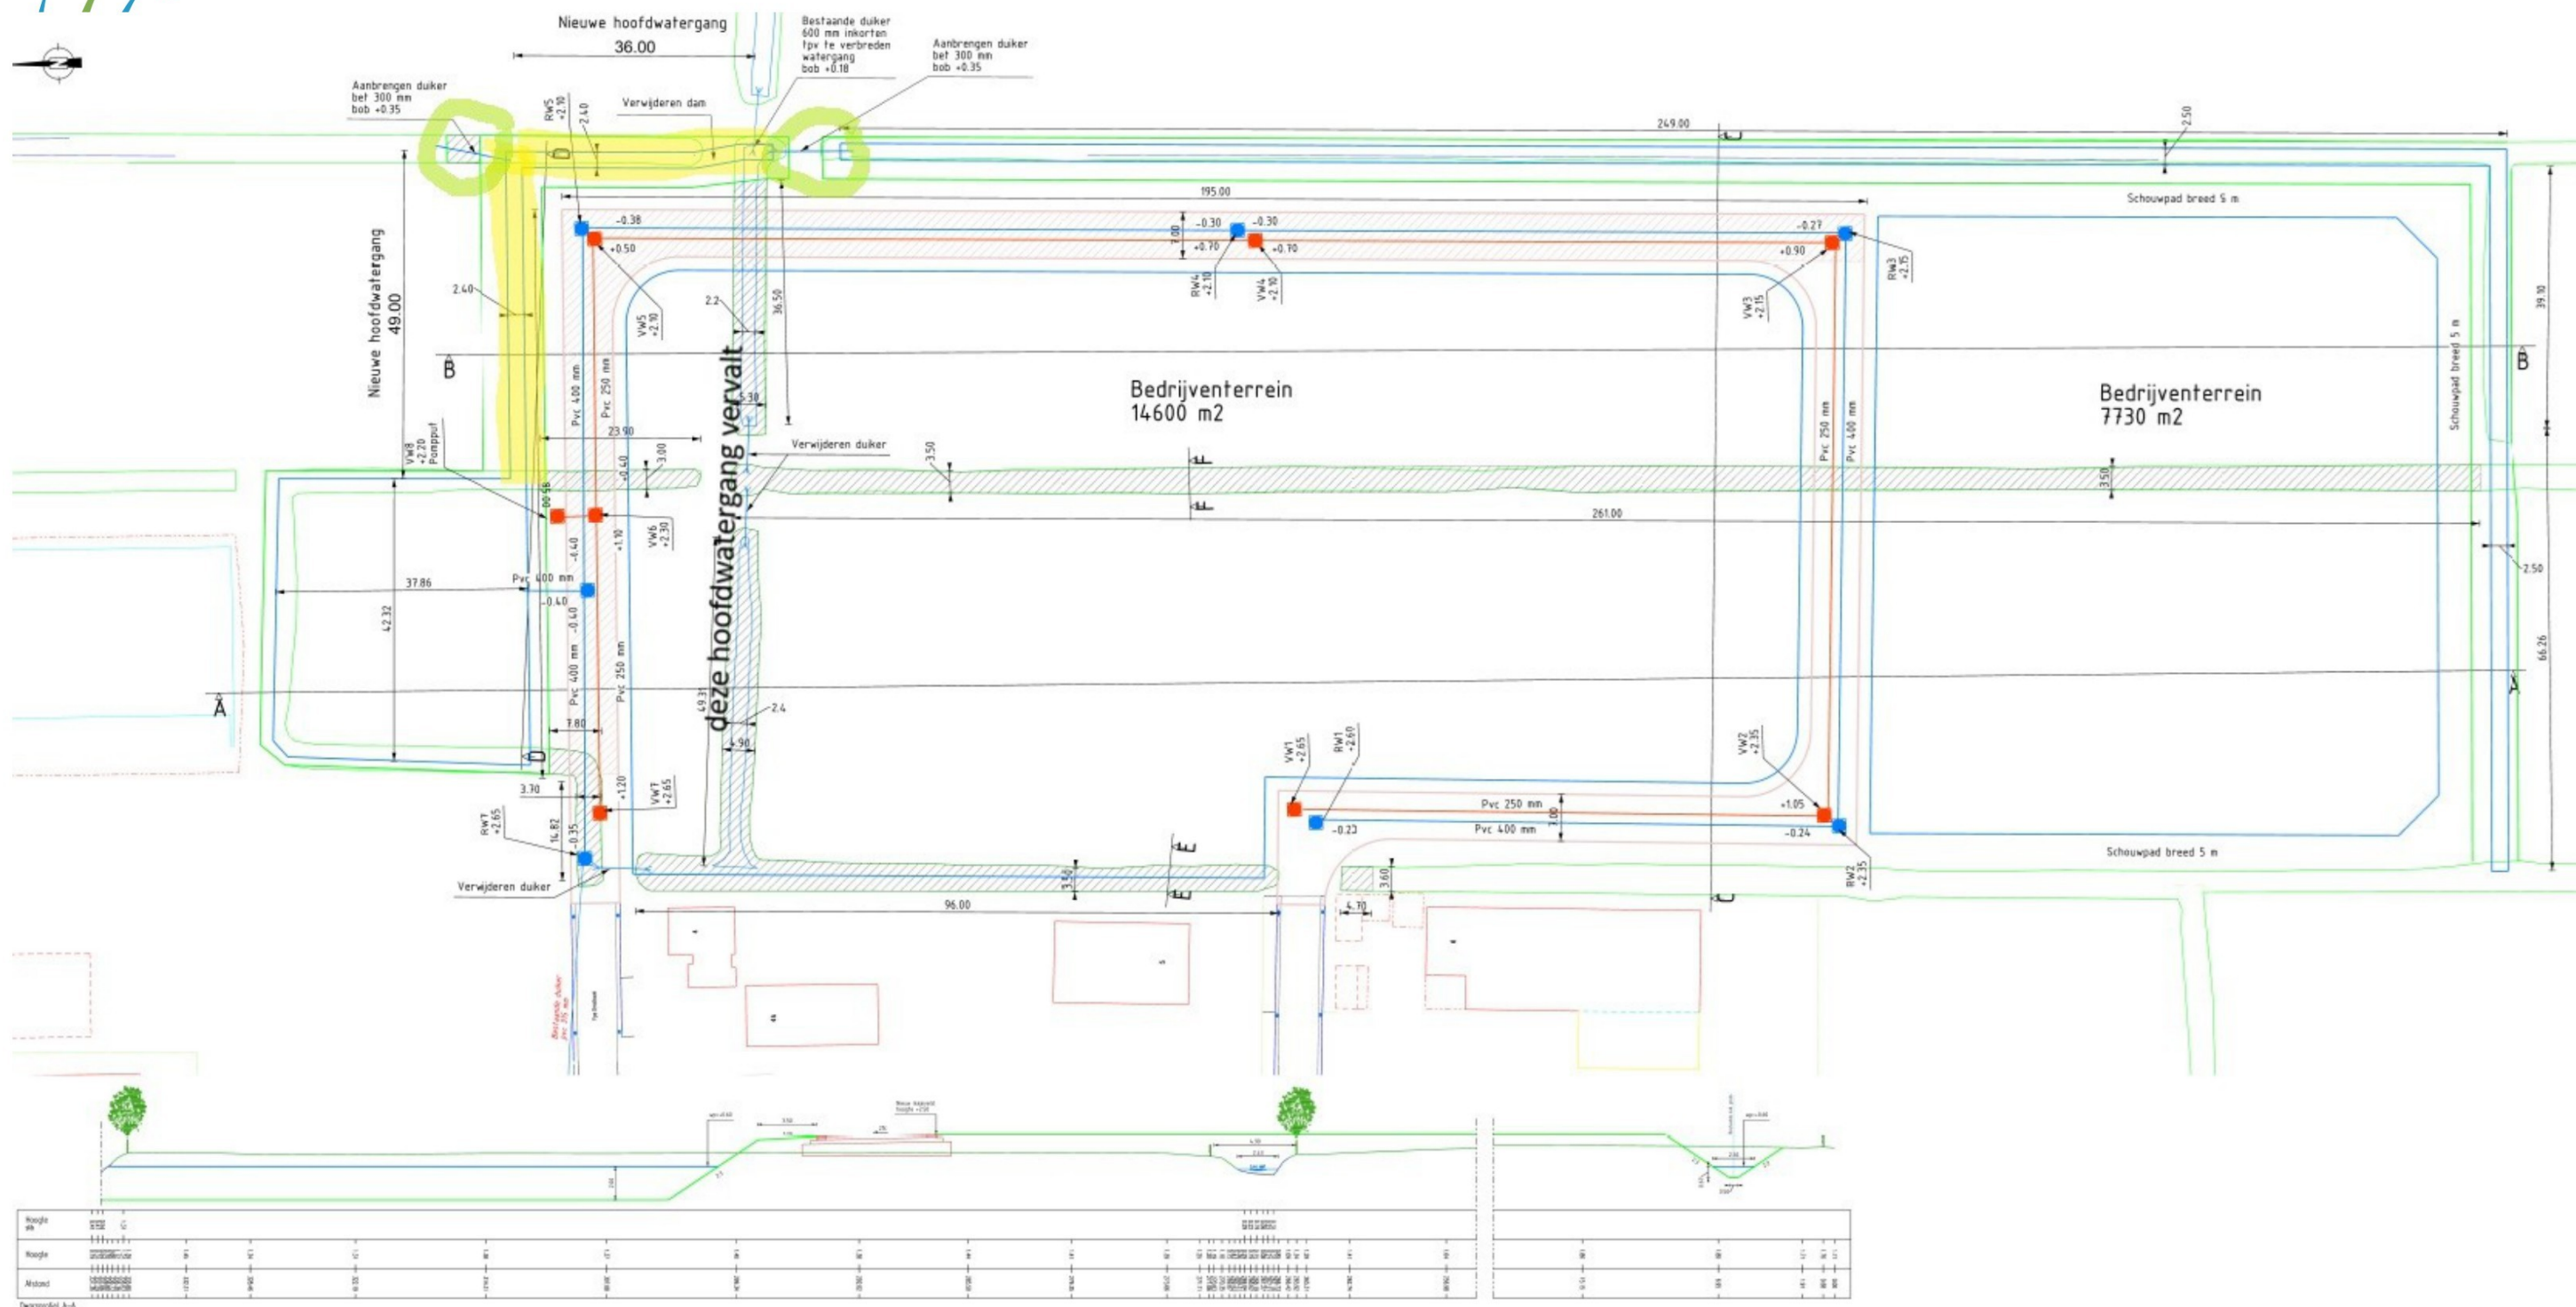

Bestand	Omschrijving
	Watengang insteek
	Watengang waterlijn
	Watengang denpen
Nieuw	Omschrijving
	Grens perceel
	Watengang sloot
	Watengang sloot wahl
	Weg erfloegang bibel
	Weggedeelte afwater
	Duiker
	Hwa Transportleiding
	Hwa Riolput Inspectie
	Vwa Riolput Inspectie

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen