


*Ter plaatse van alle deuren wordt een trap geplaatst.  
optrede max 200 mm.*

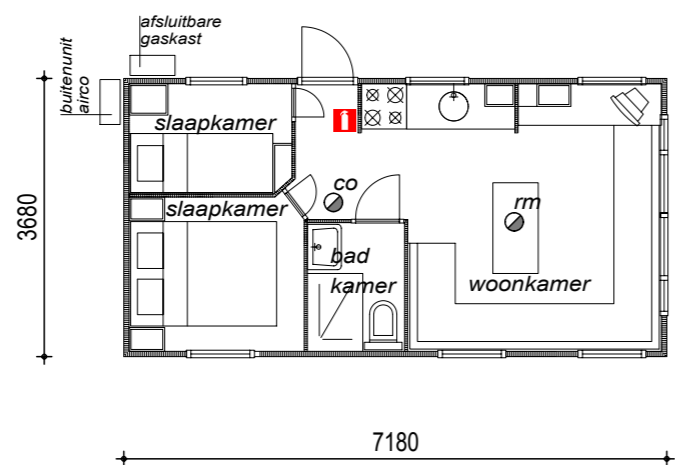

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Verwarming / koeling:<br/>Mitsubitshi airco 5 Kw</i></p> <p><i>Warm tapwater:<br/>Itho Daalderop Mono 50 liter boiler</i></p> <p><i>Koken:<br/>gas (propaan)<br/>fles in afgesloten kast</i></p> | <p><i>Overeenkomstig artikel 5.7 BB2012<br/>bedraagt de isolatiewaarde van de chalets<br/>1,3 M2K/w en een warmtedoorgangscoefficiënt<br/>ten hoogste 4,2 W/m2•K</i></p> <p><i>voor de ventilatie is sprake van natuurlijke<br/>ventilatie middels roosters en dakdoorvoeren<br/>in de badkamer is sprake van mechanische<br/>afzuiging</i></p> <p><i>bad- en toiletruimten zijn afgewerkt met<br/>kunststof platen</i></p> |
|--|---|

*project*  
**INDELING CHALET 4 PERSOONS**

*betreft*  
**PLATTEGROND EN GEVELS**

*opdrachtgever*  
**Projectteam huisvesting**